

П1. В системе вентилятор К 160, шумоглушитель ЛД-160-900, воздухоподогреватель СВ-200/5, фильтр ФЖ 160 ЕУ3

Предусмотрены: жидкостная разводка, вентилятор, шумоглушитель, воздухоподогреватель, фильтр ФЖ 160 ЕУ3, клапан, обратный клапан АКР400x200

П2. В системе вентилятор КС 400x200 Е1, воздухоподогреватель КСА 400x200/1000, фильтр ФЖ 400x200 ЕУ3, обратный клапан АКР400x200/1000, обратный клапан АКР 400x200

П3. В системе вентилятор КС 600x350 Е1, воздухоподогреватель КСА 600x350/1000, фильтр ФЖ 600x350 ЕУ3, обратный клапан АКР600x350

П4. В системе вентилятор КС 700x400 ЕУ3, воздухоподогреватель ВАР 70-40-3, обратный клапан АКР 700x400

П5. В системе вентилятор КС 500x350 Е1, воздухоподогреватель КСА 500x350/1000, фильтр ФЖ 500x350 ЕУ3, обратный клапан АКР500x350

Экспликация помещений стационарной системы отопления помещений скорой помощи III

№/п	Наименование	Площадь
001	Гарож	72,53
002	Диспетчерская	10,95
003	Аптека кабинет ст. фельдшера	6,88
004	Кабинет старшего врача	10,56
005	Коридор	8,60
006	Кабинет ген.директора	9,73
007	Коридор	6,74
008	Буфет	7,60
009	Санузел	3,96
010	Табулор	5,18
011	Комната отдыха мужчин	17,97
012	Комната отдыха женщин	11,20
013	Гардероб	9,80
014	Санузел	4,53

Экспликация помещений вспомогательных III

№/п	Наименование	Площадь
001	Техническое помещение	33,43

Экспликация офисных помещений IV

№/п	Наименование	Площадь
001	Табулор	3,25
002	Коридор	7,36
003	Санузел	2,15
004	Офисное помещение	18,90

№/п	Наименование	Площадь
001	Табулор	3,97
002	Гардероб	6,45
003	Холл	22,52
004	Душевая	4,39
005	Буфет	12,66
006	Комната отдыха	4,20
007	Организаторская М	14,79
007/1	Комната хранения наркотиков	2,10
008	Функциональная диагностика	20,50
009	Премия	12,12
010	Табулор	2,66
011	Душевая	3,38
012	С/У	1,63
013	Санитарная	1,51
014	Кабинет врача	13,69
015	Смотровая	17,48
016	Коридор	26,38
017	Стерилизационная	5,38
018	Операционная	21,99
019	Санитарно-душная	3,44
020	Санитарно-душная	2,71
021	Предоперационная	7,61
022	Шлюз	4,38
023	Палата послеоперационная	6,28
024	С/У	1,49
025	Палата послеоперационная	8,88
026	Уборная	0,97
027	Палата послеоперационная	8,92
028	Уборная	1,42
029	Душевая	18,64
030	Коридор	1,99
031	Табулор	0,60
032	Шкаф	0,60

Примечание:  
 1. Монтаж вентиляционных установок расположенных в венткамере произвести на следующих отметках:  
 П2-В2 на отметке -1,300  
 П5 на отметке -1,000  
 П1, В1, П3 на отметке + 3,000

2. Удаление воздуха из с/у приемного отделения производится системой В, установленной на чердаке и подсоединенной к существующему вытяжному воздуховоду.  
 3. Предусмотреть установку огнезадерживающих клапанов в местах пересечения воздухопроводов капитальных стен.

Имя	Кол	Лист	№окл	Подпись	Дата
Тех. директор					
Инженер					
Архитектор					


  

№	Лист	Листов
1	7	11

Лист	Страна	Система	Страна
1	7	11	

Нежилое одноклассное здание по адресу:  
 г. Москва, проезд Досюлота, д. 2, стр. 4

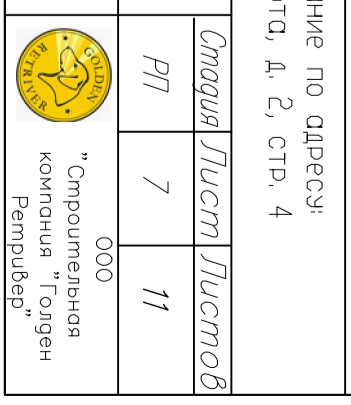

ООО "Спроектная компания Голден Републер"